Grundriss 1:50
Wandbewehrung Stützmauer

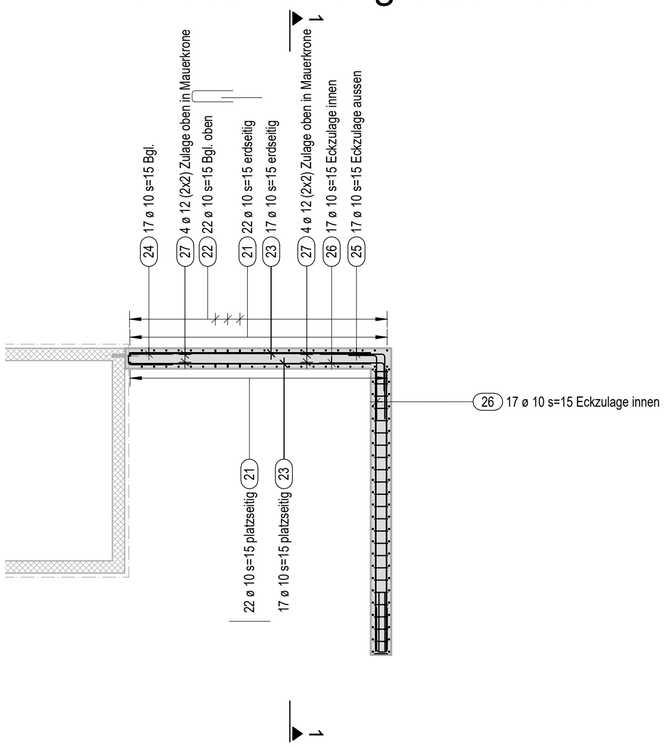

Schnitt 1---1, 1:50

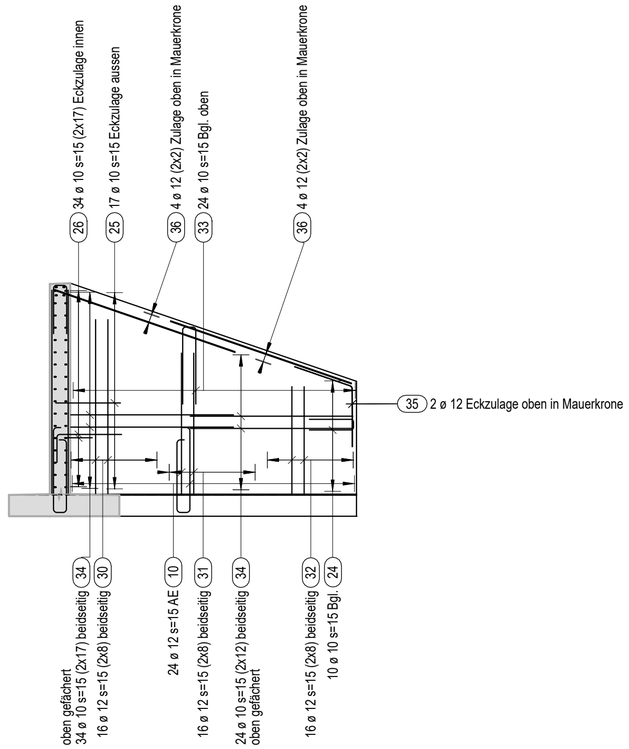

SPEZIFIKATION:

Bauteil	Bewehrungsüberdeckung, c_{nom} [mm]
Stützmauer	40
Grabkammern	40

STAHLQUALITÄT:

- Stabstahl: Stahl B500B gemäss Norm SIA 262

ZUR BEACHTUNG:

Hervorstehende Anschlusseisen ohne Haken oder 90° Winkel sind zwingend abzudecken (z.B. mit Brett, Gummikappen, etc.).
Der Bauingenieur ist min. 24 Std. vor dem Fertigstellen der Bewehrung für eine Abnahme zu verständigen.
Ohne Einwilligung des Ingenieurs dürfen keine Eisen geschnitten werden.

STOSSLÄNGEN STABSTAHL:

ø 8	mind. 40cm	ø 18	mind. 90cm
ø 10	mind. 50cm	ø 20	mind. 1.00m
ø 12	mind. 60cm	ø 22	mind. 1.10m
ø 14	mind. 70cm	ø 26	mind. 1.30m
ø 16	mind. 80cm	ø 30	mind. 1.50m

Bei Stössen zwischen zwei verschiedenen ø, die Stosslänge des kleineren ø nehmen.

Grundriss 1:50
Fundamentbewehrung Stützmauer

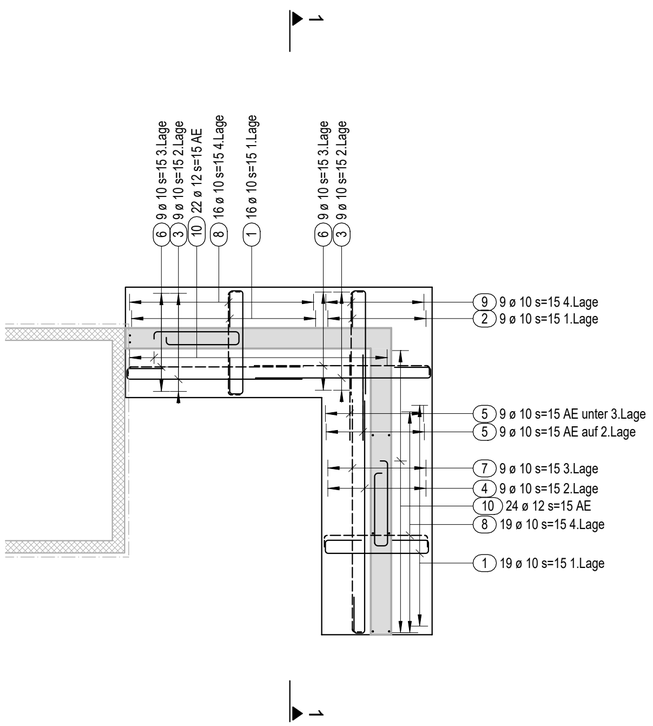

Zugehörige Pläne und Listen

Plannr.	Planbezeichnung	Listennr.	Listenbezeichnung
		1631.3250-502.01	Stützmauer, Bewehrungsliste

Kanton Aargau
Gemeinde Eggenwil

Objekt **Transformatorenstation**

Bereich **Parzelle 139**

Plan **Stützmauer, Bewehrung 1:50**

Vorprojekt	Bauprojekt	Bewilligung AfU	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk

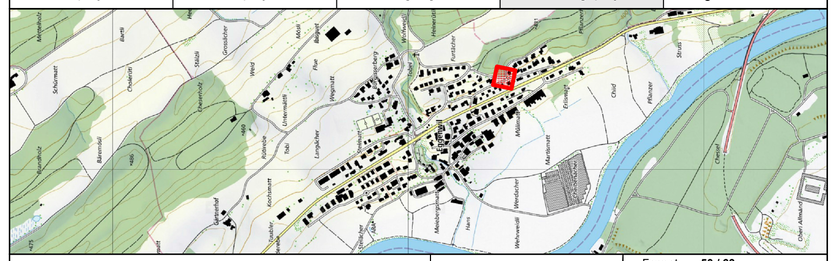

Projektverfasser:

FPREISIGAG
BAUINGENIEURE UND PLANER SIA USIC
BAHNHOFSTRASSE 94, CH-5000 AARAU, T 062 825 27 40
PREISIG.AARAU@PREISIGAG.CH, WWW.PREISIGAG.CH

Bauherr:
Einwohnergemeinde
5445 Eggenwil

Format **50 / 63**
Fläche **0.32 m 2**

	Name	Datum
Projekt	wej	22.04.2021
Gezeichnet	fsu	22.04.2021
Geprüft	brc	22.04.2021

Änderungen	Index		
	A		
	B		
	C		

Plan Nr. **1631.3250 - 502**